
	ZESPÓŁ GAZOWY NA PRZYŁĄCZU	
	Przepustowość Q=100m^3/h	*SRP-1C-100-RG25*

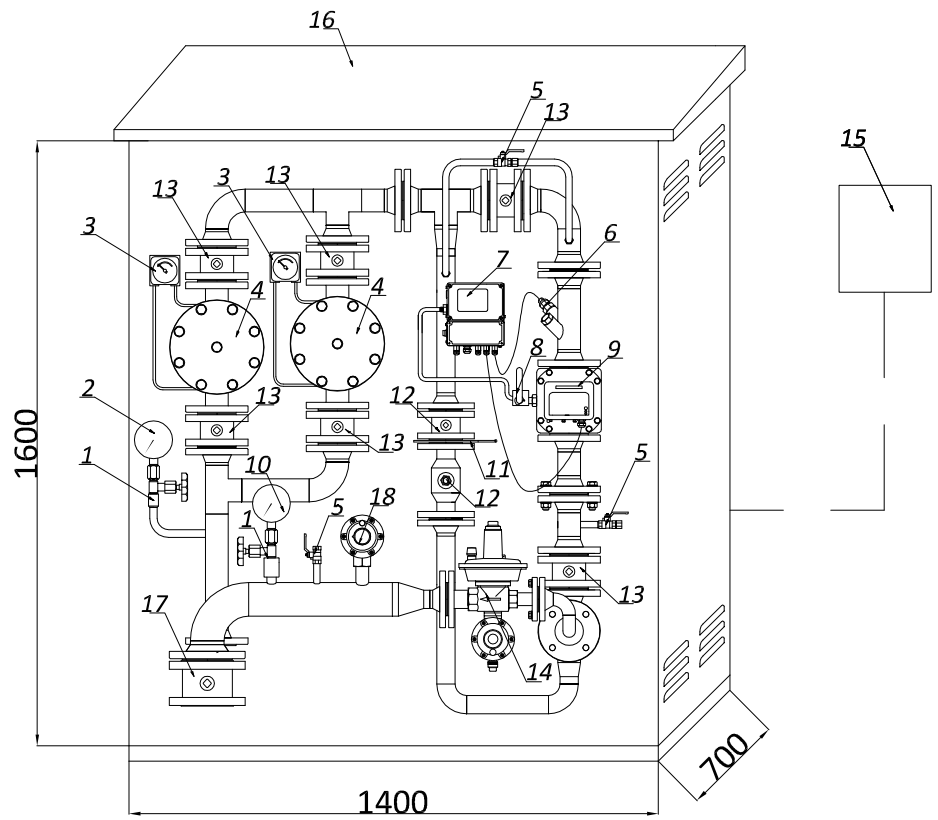

Nr	Nazwa	Opis	Ilość	Producent
18	Zawór wydmuchowy	VS / AM 65 BP	2	FIORENTINI
17	Zawór kołnierzowy	DN80Wk 2a	1	EFAR
16	Obudowa stacji gazowej	1400 x 1600 x 700	1	WEBA
15	Telemetria AKP	GSM / GPRS	1	COMMON / PLUM
14	Reduktor ciśnienia gazu	DIVAL 512 LA/BP	2	FIORENTINI
13	Zawór kołnierzowy	DN50 Wk 2a	6	EFAR
12	Zawór kołnierzowy	DN40 Wk 2a	2	EFAR
11	Zaślepka okularowa	DN40	1	WEBA
10	Manometr tarczowy	0 - 10 kPa, kl.1.6	1	WIKA
9	Gazomierz rotorowy	G25 DN50	1	COMMON
8	Zawór trójdrożny	CKMT	1	COMMON
7	Komputerowy korektor objętości	CMK-02 / MAC BAT II	1	COMMON / PLUM
6	Sonda temperatury	PT1000 / Pt100	1	COMMON / PLUM
5	Kurek kulowy	DN10 - 3/8" w-w	3	CEGAZ
4	Filtr gazu	WE 1.0/50	2	WEBA
3	Manometr różnicowy	0 - 150 mbar	2	FIORENTINI
2	Manometr tarczowy	0 - 6 bar, kl.1.6	1	WIKA
1	Kurek manometryczny	PG MS-1	2	WIKA

Uwagi:
1. Przed każdym z kotłówi należy zainstalować filtr gazowy, zawór szybkozamykający, upustowy zawór wydmuchowy.
2. W niniejszym rysunku zastosowano urządzenia konkretnych producentów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach.

PAWEŁ TIEPŁOW – PRACOWNIA PROJEKTOWA
04–302 Warszawa,ul.Osowska 27 m.5
kom. pracownia: 662–114–245
www.tieplow.com
tieplow@wp.pl

Inwest–Bau
Biuro Projektowo–Budowlane
39–200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A
tel. 0–14 68 16 350
fax. 0–14 68 16 349

PROJEKTANT BRANŻOWY: B.P.–B. INWEST– BAU ; email: biuro@inwestbau.com ; mobile: 508 357 097

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
ul. Kościuszki 32a, 05–825 Grodzisk Mazowiecki

TEMAT:
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno–edukacyjne oraz sportowo–rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. Kazimierz Litwin upr. projektowe GT–IV–63/28/77	
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
mgr inż. Jan Koń upr. projektowe PDK/0116/POOS/08	

BRANŻA:	DATA:
INSTALACJE SANITARNE	04.2016r.
FAZA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY	1 : 20

NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
INSTALACJA GAZOWA Zespół gazowy na przyłączu	IG–5